




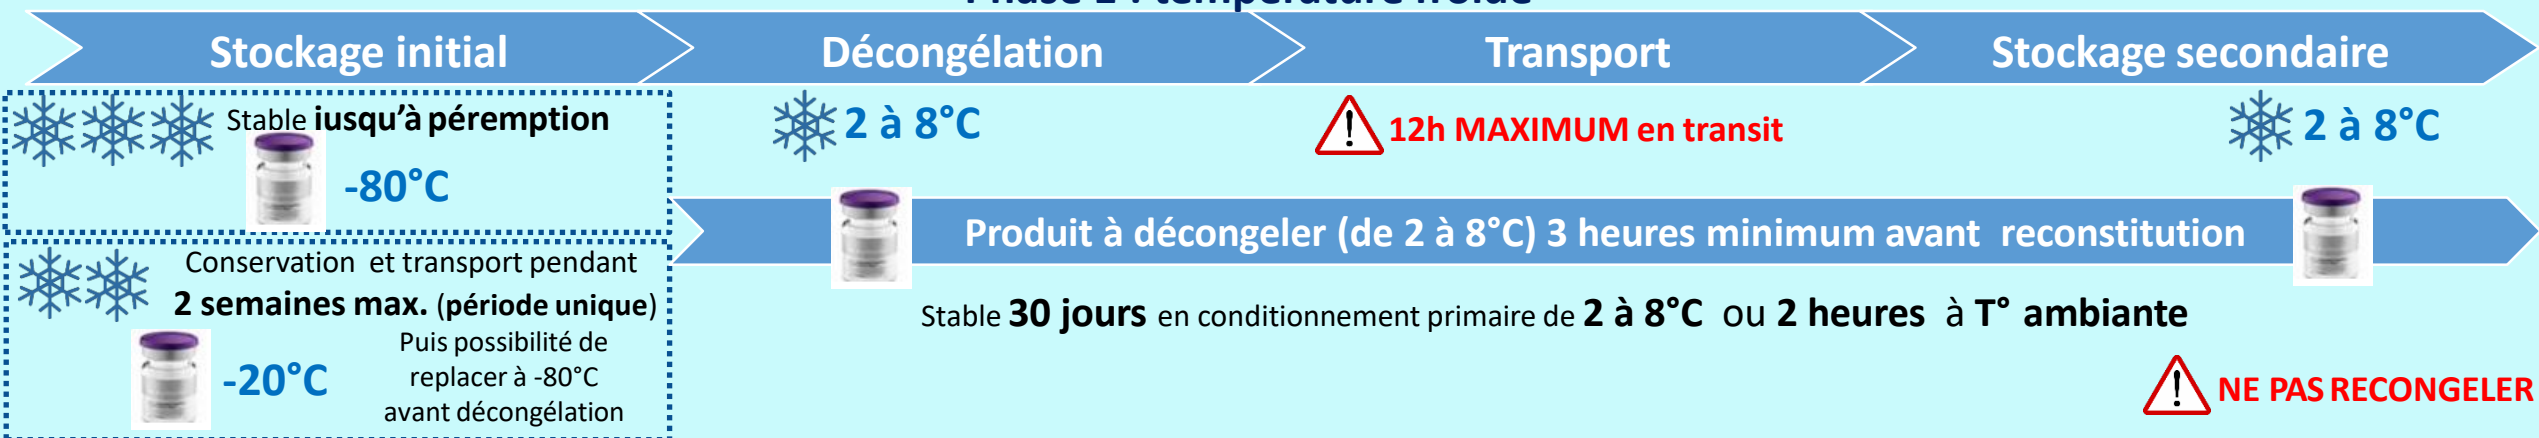

## Phase 1 : température froide

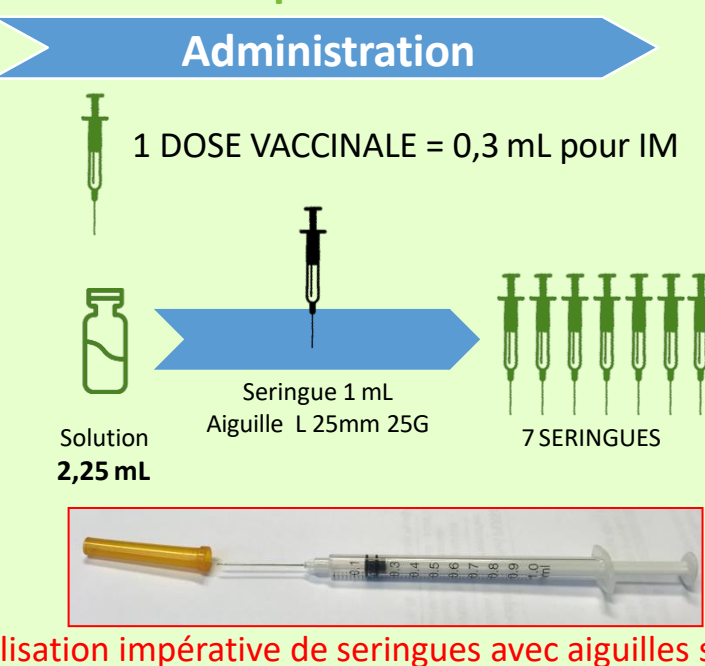

## Phase 2 : température ambiante

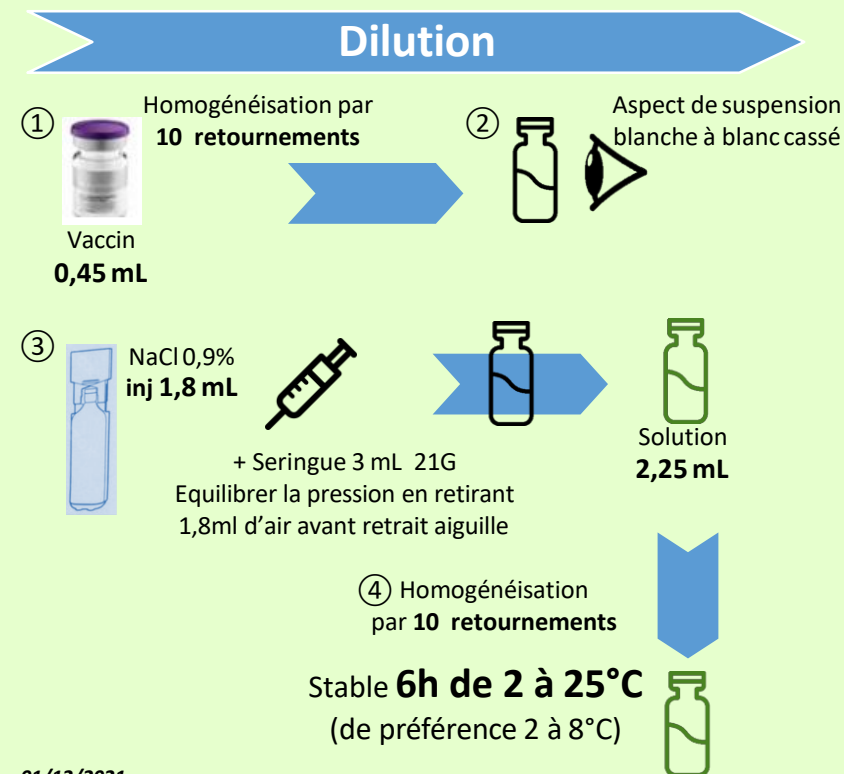

Utilisation impérative de seringues avec aiguilles serties

**! Jeter le surplus**

## Traçabilité

- Décongélation
  - **Date et Heure** de sortie -80°C
  - **Date et Heure** de sortie -20°C
  - **Date et Heure** de péremption (30j)
- Transport
  - **Date et Heure** de départ
  - **Date et Heure** de réception
- Reconstitution
  - **Date et Heure** de reconstitution
  - **Date et Heure** de péremption (6h)